


Tiempo de funcionamiento: SURT10000XLI

Unidad Smart-UPS RT de APC, 10.000 VA y 230V

Smart-UPS en línea

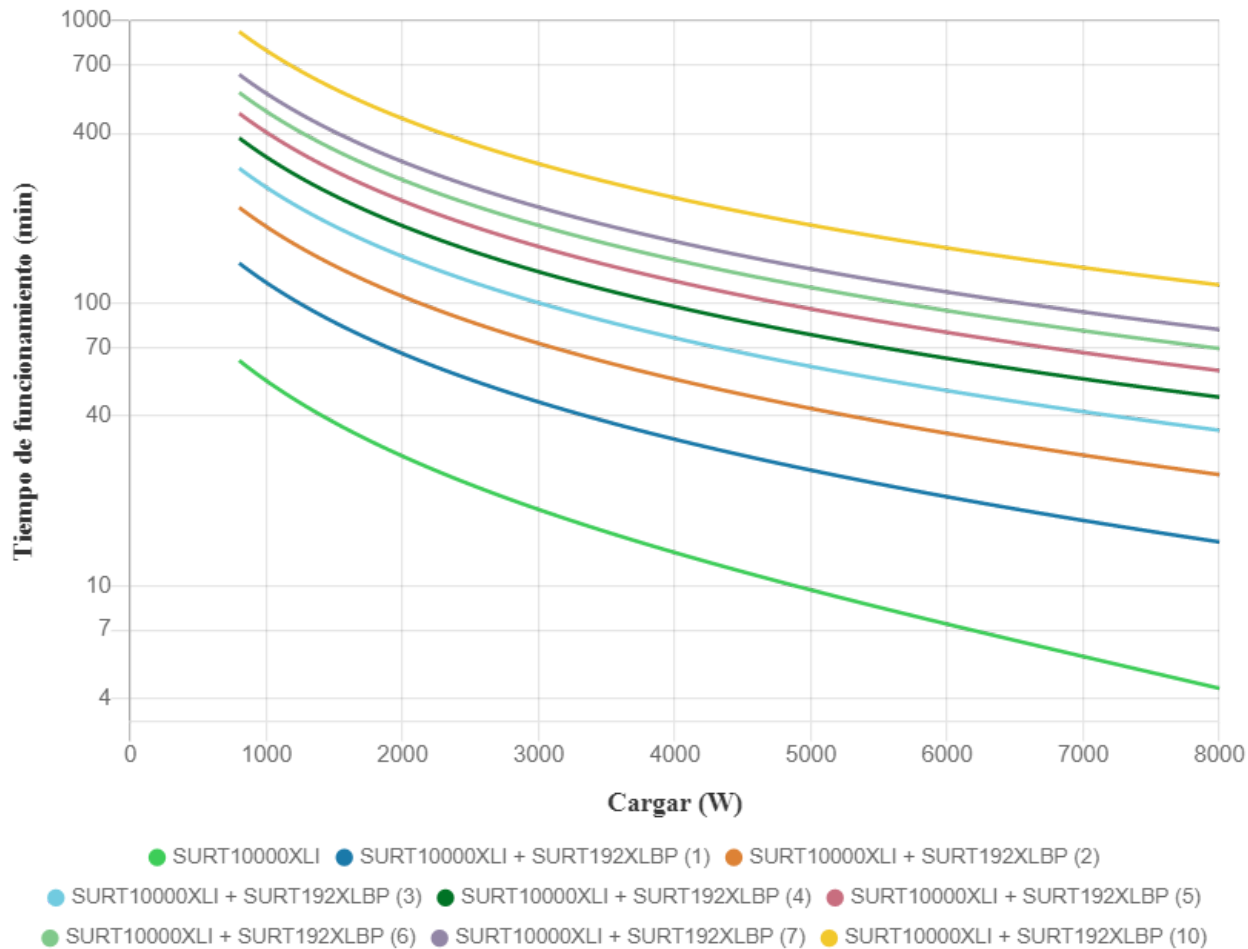

Curva adecuada a los datos de tiempo de funcionamiento medidos. Todas las mediciones se hicieron con baterías nuevas y completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada eléctrica y con salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).

Cargar / Tiempo de funcionamiento	800 W	1000 W	2000 W	3000 W	4000 W	5000 W	6000 W	7000 W	8000 W
SURT10000XLI	1 h 2 min	53 min	28 min 53 s	18 min 42 s	13 min 10 s	9 min 43 s	7 min 21 s	5 min 39 s	4 min 21 s
1x SURT10000XLI	2 h 19 min	1 h 58 min	1 h 6 min	44 min	33 min	25 min 46 s	20 min 44 s	17 min 6 s	14 min 21 s
1x SURT192XLBP									
1x SURT10000XLI	3 h 38 min	3 h 7 min	1 h 46 min	1 h 12 min	54 min	42 min	34 min	29 min 7 s	24 min 51 s
2x SURT192XLBP									
1x SURT10000XLI	5 h 1 min	4 h 17 min	2 h 26 min	1 h 40 min	1 h 15 min	59 min	49 min	41 min	35 min
3x SURT192XLBP									
1x SURT10000XLI	6 h 25 min	5 h 29 min	3 h 8 min	2 h 9 min	1 h 37 min	1 h 17 min	1 h 4 min	54 min	46 min
4x SURT192XLBP									
1x SURT10000XLI	7 h 50 min	6 h 43 min	3 h 50 min	2 h 39 min	2 h	1 h 35 min	1 h 19 min	1 h 7 min	57 min
5x SURT192XLBP									
1x SURT10000XLI	9 h 17 min	7 h 57 min	4 h 33 min	3 h 9 min	2 h 22 min	1 h 54 min	1 h 34 min	1 h 20 min	1 h 9 min
6x SURT192XLBP									
1x SURT10000XLI	10 h 45 min	9 h 13 min	5 h 17 min	3 h 39 min	2 h 46 min	2 h 12 min	1 h 49 min	1 h 33 min	1 h 20 min
7x SURT192XLBP									
1x SURT10000XLI	15 h 15 min	13 h 5 min	7 h 31 min	5 h 12 min	3 h 56 min	3 h 9 min	2 h 37 min	2 h 14 min	1 h 56 min
10x SURT192XLBP									

<https://www.apc.com/cl/es/products-runtime-graph/SURT10000XLI/APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V>